GREEN LIFE

〈取扱説明書〉 ピュアニッシュプロ 純水器 JU-03D

このたびは、当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために本書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。本書の警告、注意、使用方法を無視して発生した事故や損害については当社は責任を負いかねます。

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

使用上の注意事項　安全のために必ずお守りください。

⚠ 警 告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- **必ず0.5MPa未満の水圧で使用してください。**
- **「使用後」および「長時間止水し続ける場合」は、必ず水道の蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にしてホースおよび本体内の水を抜いてください。**
  - ・本体内の水圧が高くなると、容器が破裂し、けがをするおそれがあります。
- **通水中は、本体の上部側コックで止水しないでください。**
  - ・本体内部の水圧が急激に上昇することがあり、製品が破裂し、けがをするおそれがあります。
- **必ず付属の減圧コネクターを本体の下部側ニップル部に正しい向きで接続してご使用ください。**
  - ・一般的なご家庭の水道水圧は0.15～0.4MPaですが、一部の地域では0.5MPa以上となる場合があります。
  - ・誤って設置しますと純水器本体に大きな圧力がかかり、製品が破裂し、けがをするおそれがあります。
- **減圧コネクターに衝撃を与えないでください。**
- **ホースリールや高圧洗浄機は必ず本体の上部側ニップル部へ接続してください。**
  - ・下部側ニップル部に取り付けますと本体内部に大きな圧力がかかり、製品が破裂し、けがをするおそれがあります。
- **浴室以外の室内での使用、飲料用や業務用、アクアリウム等 飼育用としての使用はおやめください。**
  - ・本製品は洗車や窓掃除、浴室清掃などの清掃を目的とした商品です。
- **TDSメーターは小さなお子さまの手の届かない場所でご使用・保管してください。**
  - ・ボタン電池×２個を使用しております。万が一電池を誤飲した場合は直ちに医師へご相談ください。

⚠ 注 意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 製品について

⚠**既に発生しているイオンデポジット、ウォータースポットを除去できるものではありません。**本製品は水道水に含まれる塩化物等を取り除き、洗車・窓清掃の際の水シミ（イオンデポジット）の発生を防ぐことができるものです。
※イオンデポジット…水中に含まれる塩化物等の不純物が、水が乾いた後に白く残ったもの
ウォータースポット…イオンデポジットの浸食が進行し、塗装面が窪んでしまう現象
⚠使用時および保管時は、本体に傾きがないよう水平に設置してください。傾いた状態で設置すると、水道水がカートリッジ内を正しく通らず、純水を精製できないおそれがあります。
⚠高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置・保管はおやめください。本体が破損したり、カートリッジが劣化し性能低下の原因となります。
⚠TDS メーターは防水ではありません。本体内部の水を排出する際は TDS メーターを収納部から一度取り出して排水を行ってください。また、雨や洗車などにより TDS メーターが濡れるおそれがある場所には設置・保管しないでください。
⚠**必ず水道水を使用してください。**井戸水等は水質が不安定なため、純水を精製できない場合があります。
⚠他社製純水器のカートリッジの使用はおやめください。
⚠本製品は、当社専用カートリッジをご使用ください。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用になると、純水（0ppm）にならない、または純水量が著しく少なくなる場合があります。
⚠故障の原因となりますので、分解・改造は絶対に行わないでください。
⚠油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
⚠本製品に衝撃を与えないでください。また、本体に上がったり物を載せたりしないでください。故障や破損の原因となります。
⚠ホースガイドを踏まないでください。破損の原因となります。
⚠ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
⚠フタがしっかりと閉まっていることを確認してからご使用ください。不完全な状態で使用すると水圧に耐え切れずフタが破損し、けがにつながるおそれがあります。
⚠取っ手を持った状態で本製品を強く振り回さないでください。取っ手が破損するおそれがあります。
⚠**ご使用前は必ず TDS 値を測定し、0ppm であることを確認してください。**
⚠**流速が速い、もしくは流量が多い場合 0ppm にならない場合があります。計測結果が 1ppm 以上の場合は蛇口を絞り、計測結果が 0ppm になるように調整してください。**蛇口を絞っても 0ppm にならない場合はカートリッジを交換してご使用ください。
⚠水圧により、内部のカートリッジと本体の間に隙間ができ、0ppm にならない場合があります。その際はフタを開けて、カートリッジを取り出し、入れ直してください。
⚠0ppm 以外は水シミが残ります。水シミが残ってしまった場合はしっかりと絞ったタオルで軽く拭き取ってください。また、除去できない水シミが残っても弊社では責任を負いかねますので、ご使用前に必ず 0ppm であることを確認してください。
⚠洗車後のすすぎはしっかりと行ってください。TDS 値が 0ppm の場合でも、シャンプーの残りや大気中の土埃が乾燥中に付着し、水シミのように残る場合があります。この場合の水シミはイオンデポジットと異なりますので、再度すすぎ洗いを行っていただくか、しっかりと絞ったタオルで軽く拭き取ってください。
⚠**ホースリールや高圧洗浄機、蛇口が本製品に適合するかご確認のうえ、本製品をご使用ください。**
⚠お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に本製品を接続しますと流量が少なくなりますが、不具合ではなく本製品の仕様となります。
⚠減圧コネクターは高水圧を減圧する効果があります。0.5MPa 以上の水道水圧の地域でご使用の場合、水圧や流量が弱くなったと感じる場合がありますが、一般的な水道圧の範囲内です。
⚠ホースと蛇口、又はノズル（別売）を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
⚠接続したホースを無理に引っ張らないでください。本体が倒れ、製品の破損やけがにつながるおそれがあります。

■ 保管について

⚠**使用しないときは本体の上下 2 箇所のコックを止水状態にして保管してください。**カートリッジが乾燥すると劣化し性能低下の原因となります。
⚠1 か月以上使用しない場合は、本体内にたまった水を排水し、必ず本体上下のコックを止水状態にしてください。性能劣化や本体破損の原因となります。
⚠水抜きした状態で長期間保管する場合は、樹脂の乾燥を防ぐため、1 か月に 1 回を目安に通水した後、再度水抜きを行ってください。

■ カートリッジ ボタン電池の交換について

⚠カートリッジの交換時は軍手等の厚手の手袋を着用してください。
⚠カートリッジ交換の際、蛇口を閉め、一度ノズルを通水状態にして本体内の水を抜いてから作業を行ってください。水が噴出する可能性があります。
⚠カートリッジ交換の際、イオン交換樹脂が誤って目に入った場合はただちに洗浄してください。洗浄後も違和感が残る場合は医師に相談してください。
⚠純水を精製できなくなった（TDS 値が 1ppm 以上になった）カートリッジは、プラスチックごみとしてお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。
⚠ボタン電池を使用・交換するときは、ボタン電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
⚠不要になったボタン電池はお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。

適合蛇口
丸型蛇口
外径16mm


横水栓　万能ホーム水栓　自在水栓

製品仕様

材　質／本体：PP-GF、ABS、TPE　ホース：軟質塩ビ
イオン交換樹脂カートリッジ：樹脂、ナイロン
耐水圧／0.5MPa(5kgf/㎠)未満

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問い合わせ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様のご負担となります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。


フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
受付時間▶9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 グリーンライフ
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp
URL:https://www.greenlife-web.co.jp

JU-03D (1/2P) 00

部品内容

部品内容をご確認のうえ設置してください。

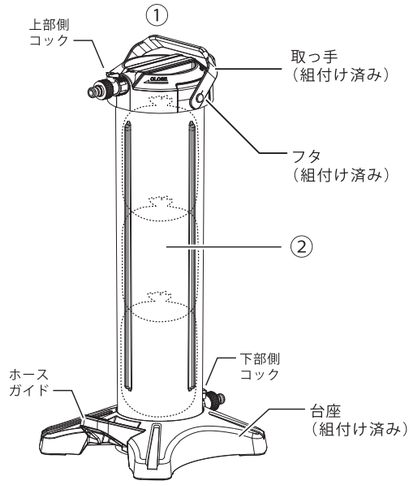

セット内容

- ①本体・・・・・・・・・・・・・・・・1
- ②イオン交換樹脂カートリッジ（本体セット済み・・・・・・・・・3）
- ③補助ホースセット・・・・・・・1
  - 補助ホース・・・・・・・・・2.4m
  - ホースコネクター・・・・・・・・2
  - ３点止め蛇口コネクター・・・・1
  - 減圧コネクター・・・・・・・・・・1
- ④TDSメーター・・・・・・・・・・・1（ボタン電池×2個　付属）
- ⑤ホースコネクター（予備）・・・・1 ※ホース内径φ12～φ15mm用


● 純水器の２台連結について

純水器を**直列でつなぐ**ことにより、無駄なく効果を発揮できます。

２台連結のメリット

総純水量を超え、処理能力が低下（0→1ppm 以上）した場合、純水器を２台つなぐことで、純水（0ppm）を精製することができます。
また、未使用の純水器を２台つなげることで１台で使用した場合より効率的に精製でき、１台あたりの純水量を増やすことが可能です。

※２台を連結して使用する場合、１台で使用する場合と比べて流量は少なくなります。

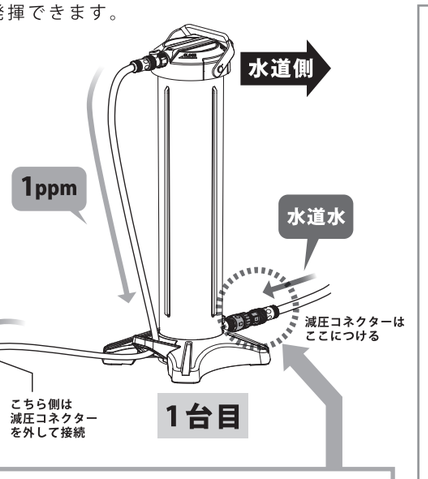




- ●補助ホースセットの**減圧コネクター**は、必ず**１台目**（水道に近い側）の**下部側ニップル部**に接続してください。
- ●**２台目側の補助ホースセットは、減圧コネクターを外して**ご使用ください。

※外した減圧コネクターは大切に保管してください。※再び１台で使用する際は、減圧コネクターを元どおりに接続して使用してください。

接続方法の例

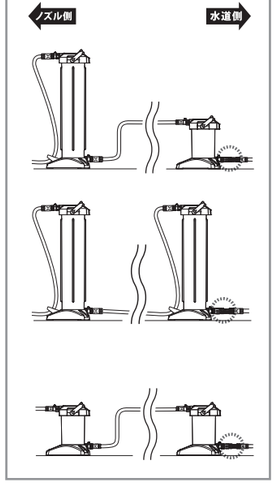

グリーンライフ オンラインショップ

各種部品は下記二次元コードのグリーンライフオンラインショップよりお買い求めください。

● カートリッジ交換の際は当社専用カートリッジ（JUC-03）をご使用ください。




- ● 樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式
- ● 少量の樹脂でも純水になるよう高性能イオン交換樹脂を使用

グリーンライフの純水器・専用カートリッジはコンパクト・軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用いただけるよう、独自に開発・設計をしております。

※交換方法は、7 カートリッジの交換方法をご確認ください。
※本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用になると、純水（0ppm）にならない、または純水量が著しく少なくなる場合があります。

● ご使用中、上部側ニップル部より水漏れが発生した場合は




- ●ご使用中、上部側ニップル部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてからニップル部を締め直してください。
- ●水漏れが改善しない場合は、接続するホースコネクターを、本製品に同梱の「⑤ホースコネクター(予備)」※ホース内径φ12～φ15mm用」に付け替えてください。

※内径φ7.5 ～φ9mm のホースをお使いの場合は、お使いのホースサイズに適合するホースコネクターを『グリーンライフオンラインショップ』よりお買い求めのうえ、ご使用ください。

1 設置方法


必ず下図のとおりに設置してください。誤って設置しますと、純水器本体に大きな圧力がかかり、製品が**破裂し、けがをするおそれがあります。**

● **純水器を２台連結する場合**は、本書表面の「接続方法の例」をご参照ください。

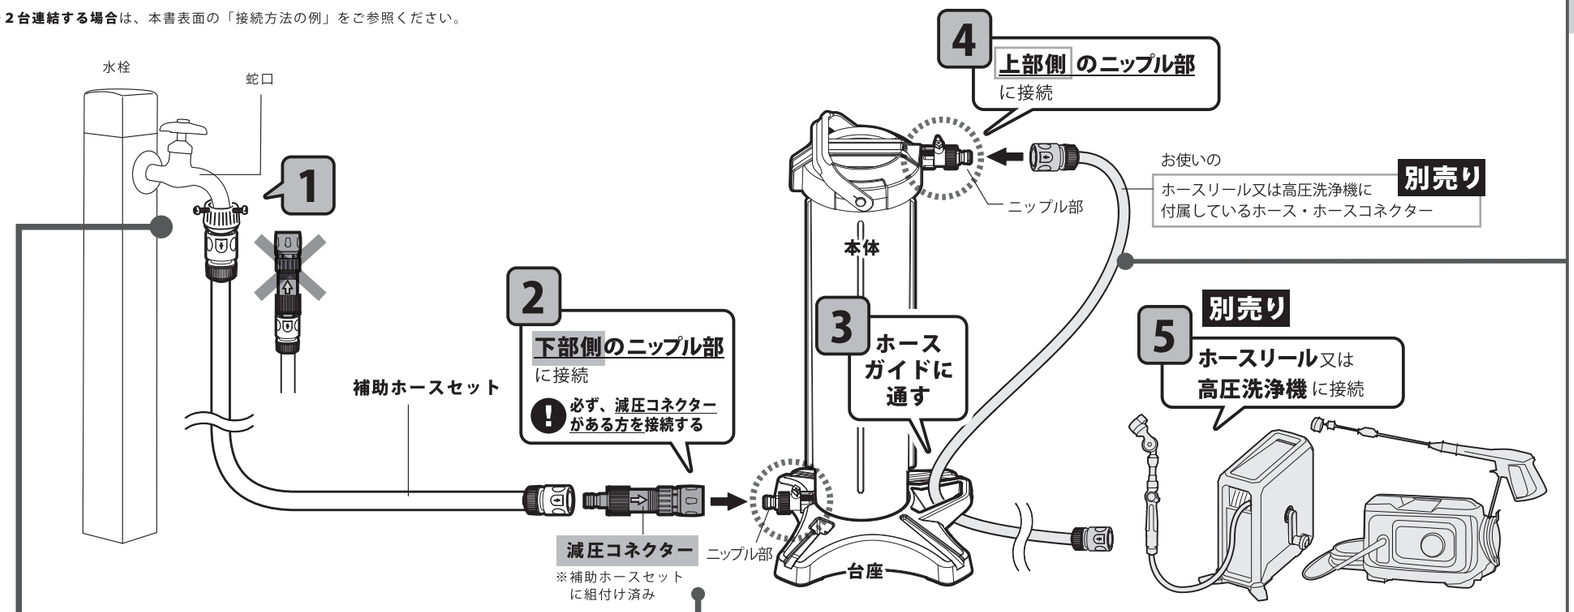


1 蛇口へ補助ホースセットを取り付ける

(1) 補助ホースセットの蛇口コネクター側についている、ホースコネクターを①↓の方向に下げて取り外します。

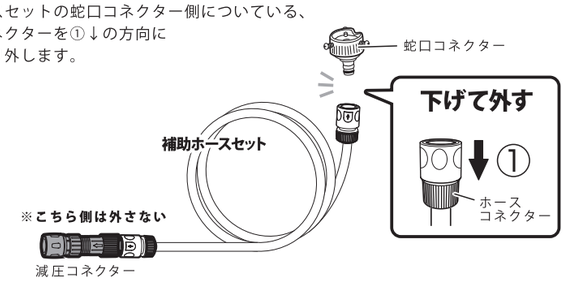


(2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにし蛇口をゴムパッキンの穴に奥まで押し込んでください。
水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。

ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります

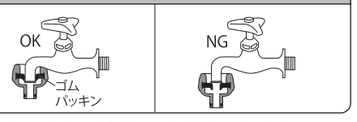


※本書表面に記載の適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。

ゴムパッキンとねじで水漏れ・落脱を防ぎます




(3) ３本のねじを均等に締めてください。

(4) (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで、②↑の方向に押し込んでください。

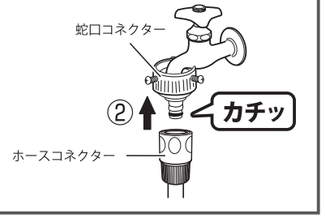

2 純水器の接続

補助ホースセットの **減圧コネクター** を、本体の **下部側** **ニップル部**に取り付けます。

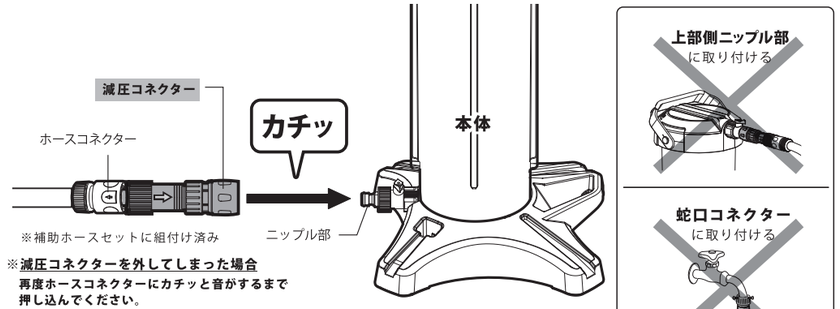


※**減圧コネクターを外してしまった場合**
再度ホースコネクターにカチッと音がするまで押し込んでください。

※**減圧コネクターは圧力を下げるものであり、圧力が無くなるものではありません。**

減圧コネクターは高水圧を減圧する効果があります。

●0.5MPa以上の水道水圧の地域でご使用の場合、水圧や流量が弱くなったと感じる場合がありますが、一般的な水道圧の範囲内です。

●**減圧コネクターの矢印が、水の流れる方向と同じになることを確認してください。**




⚠警告


必ず付属の減圧コネクターを、純水器本体の下部側ニップル部に正しい向きで接続してご使用ください。

・一般的なご家庭の水道水圧は0.15～0.4MPaですが、一部の地域では0.5MPa以上となる場合があります。

・誤って設置しますと、純水器本体に大きな圧力がかかり、製品が**破裂し、けがをするおそれがあります。**




⚠
ホースコネクターと減圧コネクターは、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。



⚠
本体に傾きがないよう設置してください。
本体を傾けた状態で使用すると、水道水がカートリッジを通らず、純水を精製できないおそれがあります。

ホースリール又は高圧洗浄機（別売）の取付け


別売り **ホースリール** 又は **高圧洗浄機**

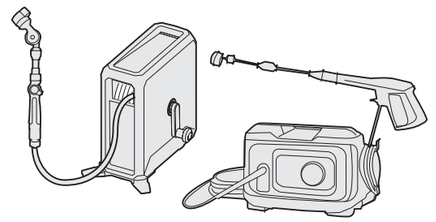

※コネクター等が本製品と接続可能か確認してから接続してください。


⚠本製品の仕様上、お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に接続しますと流量が少なくなります。お住まいの地域の水圧によっては高圧洗浄機の必要吐水量を満たさない場合があります。

3 **ホースリール又は高圧洗浄機に付属しているホース・ホースコネクター**を本製品の台座のホースガイドに通します。

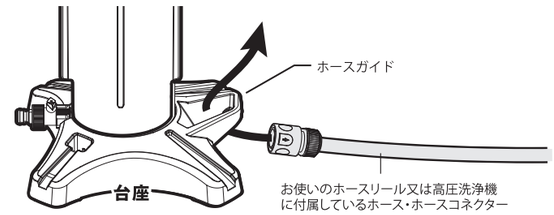

※**ホースガイドにホースを通すことで、本体が倒れにくくなります。**

4 **ホースリール又は高圧洗浄機に付属しているホース・ホースコネクター**を、本製品の **上部側** **ニップル部**に取り付けます。

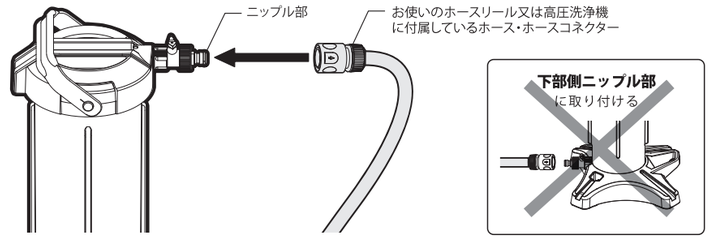


⚠警告

ホースリールや高圧洗浄機は必ず本体の上部側ニップル部へ接続してください。

下部側ニップル部に取り付けますと本体内部に大きな圧力がかかり、製品が破裂し、けがをするおそれがあります。

5 ご使用になるホースリール又は高圧洗浄機の、**給水側**に接続してください。

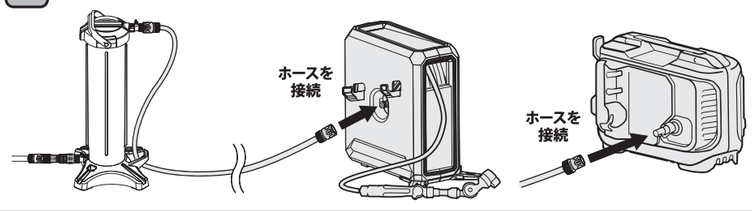



GREEN LIFE

〈取扱説明書〉 ピュアニッシュプロ 純水器 JU-03D

2 ご使用方法

コック（上部側）（下部側）について

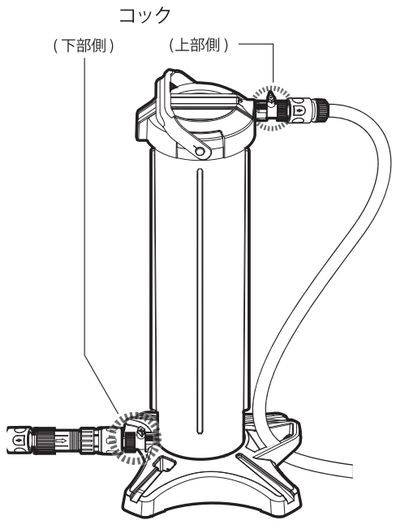



純水器本体の上下にコックがあります。
本書の各手順に従って
通水・止水を切り替えてください。

⚠警告

通水中は、本体の上部側コックで止水しないでください。
本体内部の水圧が急激に上昇することがあり、製品が破裂し、けがをするおそれがあります。

⚠ 使用しないときは、上下2箇所のコックを止水状態にして保管してください。
カートリッジが乾燥すると劣化し、性能低下の原因となります。


純水器のご使用手順


(1) **❗ ご使用前に必ず本書の 3 4 を参考にTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。**

(2) 純水器本体の上下のコックを **通水** 状態にします。


(3) **窓の清掃や洗車、車内の拭き掃除、浴室清掃等、お好みの用途でご使用ください。**

🚫 浴室以外の室内での使用、飲料用や業務用、アクアリウム等飼育用としての使用はおやめください。本製品は洗車や窓掃除、浴室清掃などの清掃を目的とした商品です。

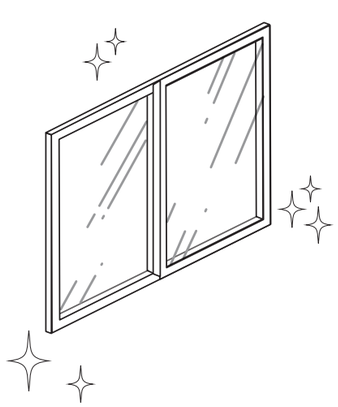

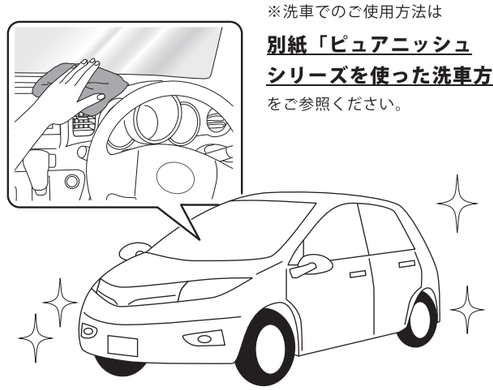

※洗車でのご使用方法は
別紙「ピュアニッシュシリーズを使った洗車方法」
をご参照ください。

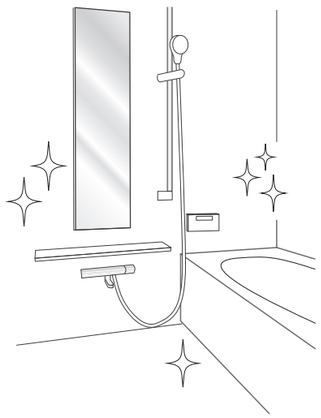

⚠警告

❗ 必ず0.5MPa未満の水圧で使用してください。

❗ 使用後および長時間止水し続ける場合は、必ず水道の蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にしてホースおよび本体内の水を抜いてください。
・本体内の水圧が高くなると、容器が破裂し、けがをするおそれがあります。

🚫 減圧コネクターに衝撃を与えないでください。




⚠ ホースを勢いよく引いたり強く引っ張らないでください。
本体が倒れ、製品の破損やけがにつながるおそれがあります。


3 TDS メーターの使用方法

TDS値とは …『水中の不純物量』を数値化したもの

TDS 値が大きいほど不純物が多く水シミが目立ちやすく、数値が低いほど不純物が少なく水シミが目立ちにくくなります。
水道水の平均 TDS 値は約 100ppm です。1ppm 以上で水シミが発生しますので、ご使用前に必ず TDS 値を測定し 0ppm であることを確認してください。

TDS メーターの使用方法

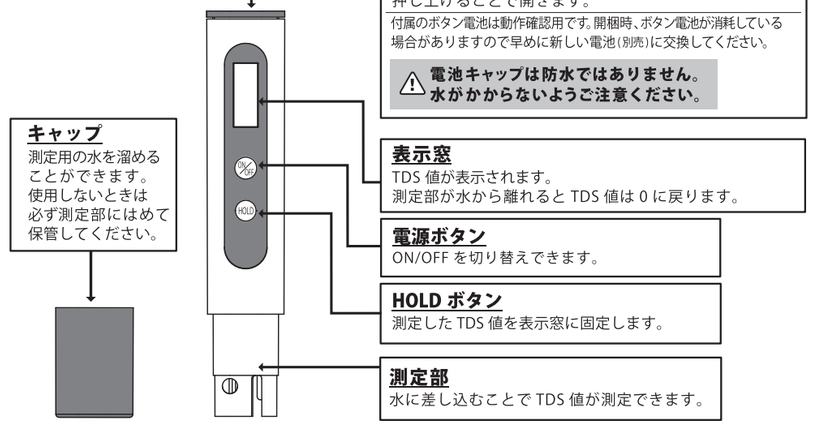


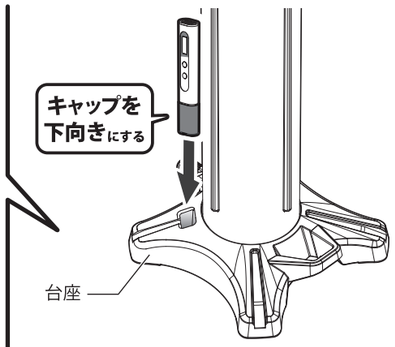

使用しないときはキャップを下向きにして
台座の収納部に差し込んで保管してください。

⚠TDSメーターは防水ではありません。本体内部の水を排出する際はTDSメーターを収納部から一度取り出して排水を行ってください。
また、雨や洗車などによりTDSメーターが濡れるおそれがある場所には設置・保管しないでください。

TDS メーターの電池交換方法

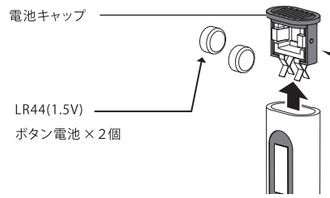



電池キャップが開けづらい場合は
棒状のものを電池キャップに引っ掛け
押し上げて開けてください。

※力をかける際はけがをしないよう十分にお気をつけください。

電池キャップを外し、内部に入っている古いボタン電池を取り出し、新しいボタン電池 (別売) を入れてください。
電池交換後は電池キャップをしっかりとはめ込んでください。

❗ TDSメーターは小さなお子さまの手の届かない場所でご使用・保管してください。
万が一電池を誤飲した場合は直ちに医師へご相談ください。


⚠ 不要になったボタン電池はお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。

4 TDS 値の測定


❗ ご使用前は必ずTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。

❗ 本製品は必ず水道水を使用してください。
井戸水等は水質が不安定なため、
純水を精製できないおそれがあります。


❗ 必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
本体内の水圧が高くなると、容器が破裂し
けがをするおそれがあります。

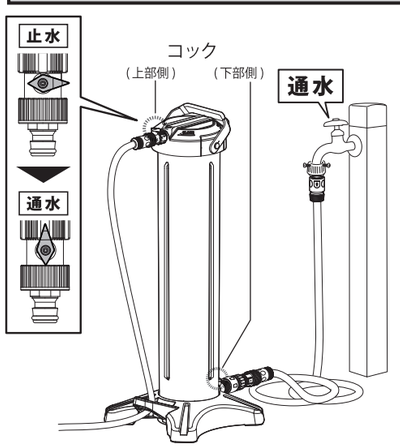

上部側、下部側のコックを通水状態にし、
蛇口を開いて通水します。

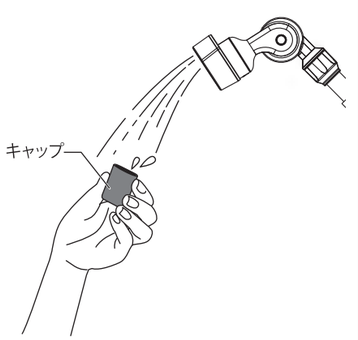

TDSメーターのキャップを外し、
本体を通って出てきた水をキャップに
たっぷり注いでください。

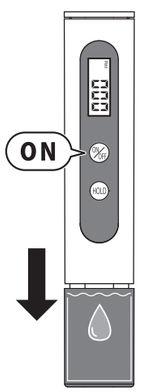


❗
計測結果が 1ppm 以上の場合は**蛇口を絞り、計測結果が0ppm になるように調節してください。**


本製品の仕様上、通水直後は0ppmにならない場合があります。その場合は30秒~1分ほど通水してから再度計測してください。
30秒~1分ほど通水しても計測結果が1ppm以上の場合は流速が速い、もしくは流量が多い可能性がありますので蛇口を絞って0ppmになるよう調整してください。
蛇口を絞っても0ppmにならない場合はカートリッジを交換してご使用ください。

TDSメーターをONにして、測定部を水を満たしたキャップの奥まで5秒間しっかりと差し込みます。
表示窓に表示された数値が水のTDS値です。

5 使用後の止水・保管方法

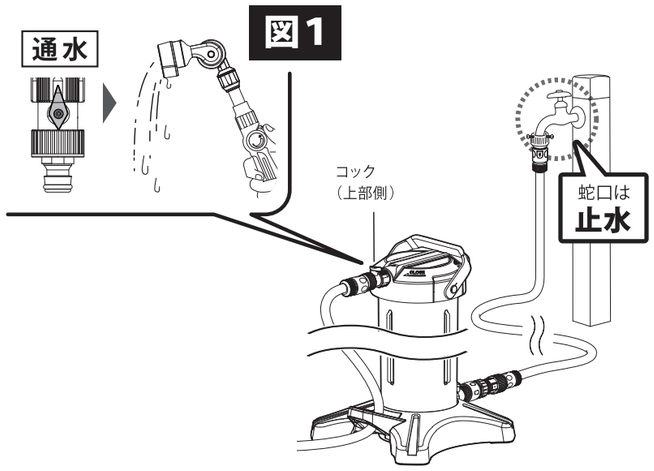

蛇口を閉めて止水を確認し、**上部側コック**が**通水**状態であることを確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にしてホースおよびノズル内の水を抜いてください。
（**図1**参照）

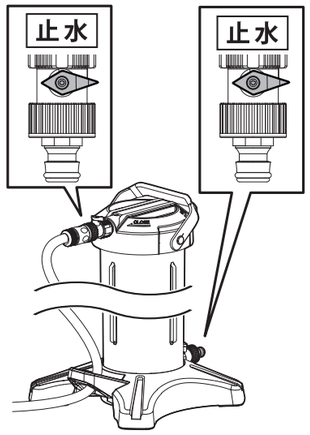


上部側・下部側のコックを**止水**状態にし、直射日光を避けた室内で保管してください。

※カートリッジが乾燥すると劣化し性能低下の原因となります。

⚠ 1か月以上使用しない場合 は使用後に**水抜き**を行ってください。

水を抜かないと、イオン交換樹脂の劣化や本体の破損の原因となります。

【水抜き方法】

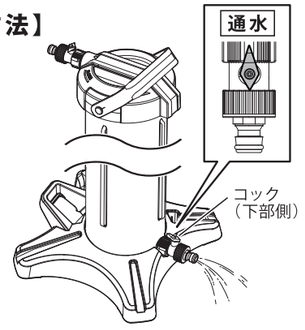

①**図1**の方法でホースおよびノズルの水を抜いた後、
本体に接続している補助ホースセットを外し、
下部側のコックも**通水**状態にして、本体内にたまっている水を排出します。


②水抜き後は、**上部側・下部側のコック**を
必ず**止水**状態にしてください。

⚠TDS メーターは防水ではありません。本体内部の水を排出する際は TDS メーターを収納部から一度取り出して排水を行ってください。また、雨や洗車などにより TDS メーターが濡れるおそれがある場所には設置・保管しないでください。

⚠保管時の注意事項

- 高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置・保管はおやめください。本体が破損したり、カートリッジが劣化し性能低下の原因となります。
- 保管時は本体に傾きがないよう設置してください。
- 水抜きした状態で長期間保管する場合は、樹脂の乾燥を防ぐため、1 か月に 1 回を目安に通水した後、再度水抜きを行ってください。

6 お手入れ方法

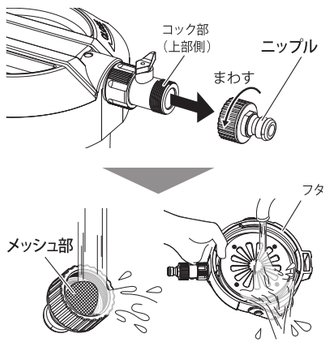

ニップルのメッシュ部に
ごみやイオン交換樹脂がたまると水が出にくくなる場合があります。

● 水が出にくくなった場合は、上部側コック部からニップルを取り外し、内部のメッシュ部に付着したごみやイオン交換樹脂を水で洗い流してください。(メッシュが付属しているのは上部側のみです。)

● メッシュ部やフタの裏側に付着したごみやイオン交換樹脂は定期的に洗い流してください。

※フタの取り外し方法は、7 カートリッジの交換方法をご確認ください。

7 カートリッジの交換方法

⚠ **5 の【水抜き方法】を参考に内部の水を排出させてから**
カートリッジの交換を行ってください。水が噴出する可能性があります。


⚠ **カートリッジの交換時は軍手等の厚手の手袋を着用してください。**


フタは簡単に外れないよう固く組み付く設計となっております。

● **フタ側面の凸部・ニップル部**を持つと回しやすくなります。


● 回しづらい場合は 右図 のように
足で台座を押さえながら回すと外しやすくなります。

⚠**ホースガイドを踏まない**でください。破損の原因となります。




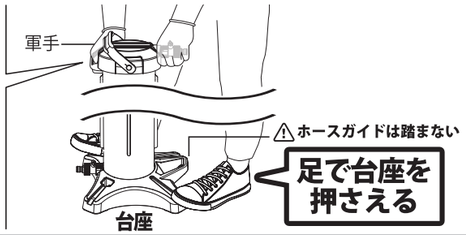

① 詳細図 ※真上から見た図

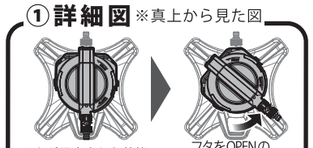


（上部側）（下部側）
両方のコックを
通水状態にする
通水状態にすることで本体内の空気が抜け、フタが取り外しやすくなります。
通水




上図のように、本体のフタを回転させてから持ち上げて取り外します。

⚠フタを持ち上げる際、取っ手を引っ張らないでください。
取っ手の破損やけがにつながるおそれがあります。

古いカートリッジ
イオン交換樹脂が飛び散った場合は、滑りやすくなるため必ず掃除を行ってください。



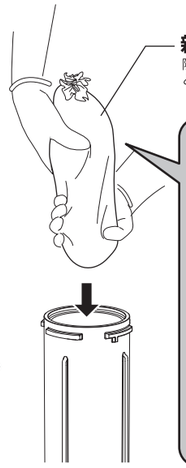

新しいカートリッジ
隙間ができないようにしっかりと本体に押し込んでください。

Point!
カートリッジを
優しく揉み、
本体内側より
細くなるように
してから本体に
入れてください。


※必ず軍手等の厚手の手袋を着用してください。

⚠強く揉みすぎるとイオン交換樹脂が飛び散ったり、袋が破れるおそれがあります。


本体に入っている古いカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを入れます。

（不要になったカートリッジはプラスチックごみとしてお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。）

② 詳細図 ※真上から見た図

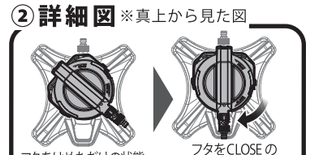

※上から体重をかけるようにして
押し込みながら回してください。




取り外したフタを上図のように取り付けて固定します。固定後は必ずコックが**止水状態**になっていることを確認してください。

⚠**フタの向きに注意してください。**
向きを間違えるとフタがしっかりとはまりません。


⚠ フタがしっかりと閉まっていることを確認してからご使用ください。

不完全な状態で使用すると水圧に耐え切れずフタが破損し、けがにつながるおそれがあります。

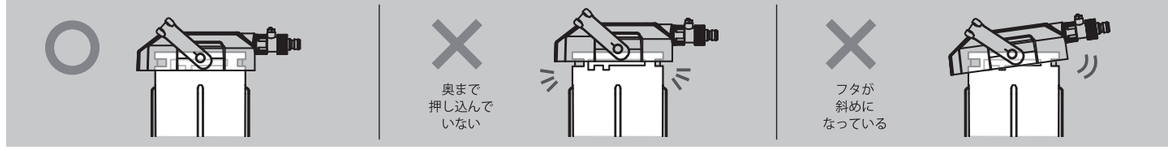



● **交換用カートリッジは**
別売りのイオン交換樹脂カートリッジ
（品番：JUC-03）をお買い求めください。



● **Oリングは摩耗により劣化します。**

劣化が進み水漏れが発生した際は、交換用のOリングを『グリーンライフオンラインショップ』よりお買い求めのうえ、ご使用ください。

純水採水量

品　番	40 ～ 50ppmの場合	80 ～ 100ppmの場合
JU-03D	約3,600 ℓ	約1,800 ℓ

上記を目安に、純水を精製できなくなった（TDS 値が1ppm以上になった）時点でカートリッジを交換してください。

原水に含まれるイオンの量や組成は地域によって異なるため、純水採水量は変動します。
特定のイオンを多く含む水では、目安より採水量が少なくなる場合があります。

※ 水道水の不純物を 80 ～ 100ppm とし、
1 回の洗車を下記方法、使用純水量で行った場合の予測値となります。

- 最初に大まかな汚れを落とす…**【約 10 ℓ】**
  4 分（内径 12 ㎜）ホースを使用し、**約 1 分間通水**した場合
- 最後にシャンプーなどの泡を洗い流す…**【約 20 ℓ】**
  4 分（内径 12 ㎜）ホースを使用し、**約 2 分間通水**した場合

使用合計純水量
【約 30 ℓ】